

ユニットバス 取扱説明書



Just Time

■注意事項

警告 感電・漏電事故防止

- 照明を交換の際は、必ず電源を切ってから交換するようにして下さい。
これらの注意を怠ると、感電の恐れがあります。

注意 落下による傷害事故・器物破損防止

- ユニットバスを吊る場合は、必ず浴槽から湯水を抜き取ってから、釣り上げるようにして下さい。
- 吊り上げる場合は、周辺に人がいないか、また器物などが無いか確認したうえで作業を行うようにして下さい。
これらの注意を怠ると、傷害事故・器物破損の恐れがあります。

注意 転倒による傷害事故・器物破損防止

- ユニットバスを据え付ける時は、必ず本体側面の取手を番線等で強く地面に固定して下さい。
これらの注意を怠ると、傷害事故・器物破損の恐れがあります。

注意 高温及び過熱による傷害事故・火災等防止


- シャワー・風呂の湯、出湯口等高温になることがありますので、確かめてご使用下さい。
- 照明器具にはタオル・衣服等をかけないで下さい。
これらの注意を怠ると、傷害事故・器物破損の恐れがあります。

危険 給湯器のガス漏れについて

- ガス漏れに気がいたら、すぐに使用を止めてガスの元栓を止めガス事業者に連絡してください。
これらの注意を怠ると、傷害事故・器物破損の恐れがあります。



■各部名称


専用脱衣場付きでゆったりバスタイム！

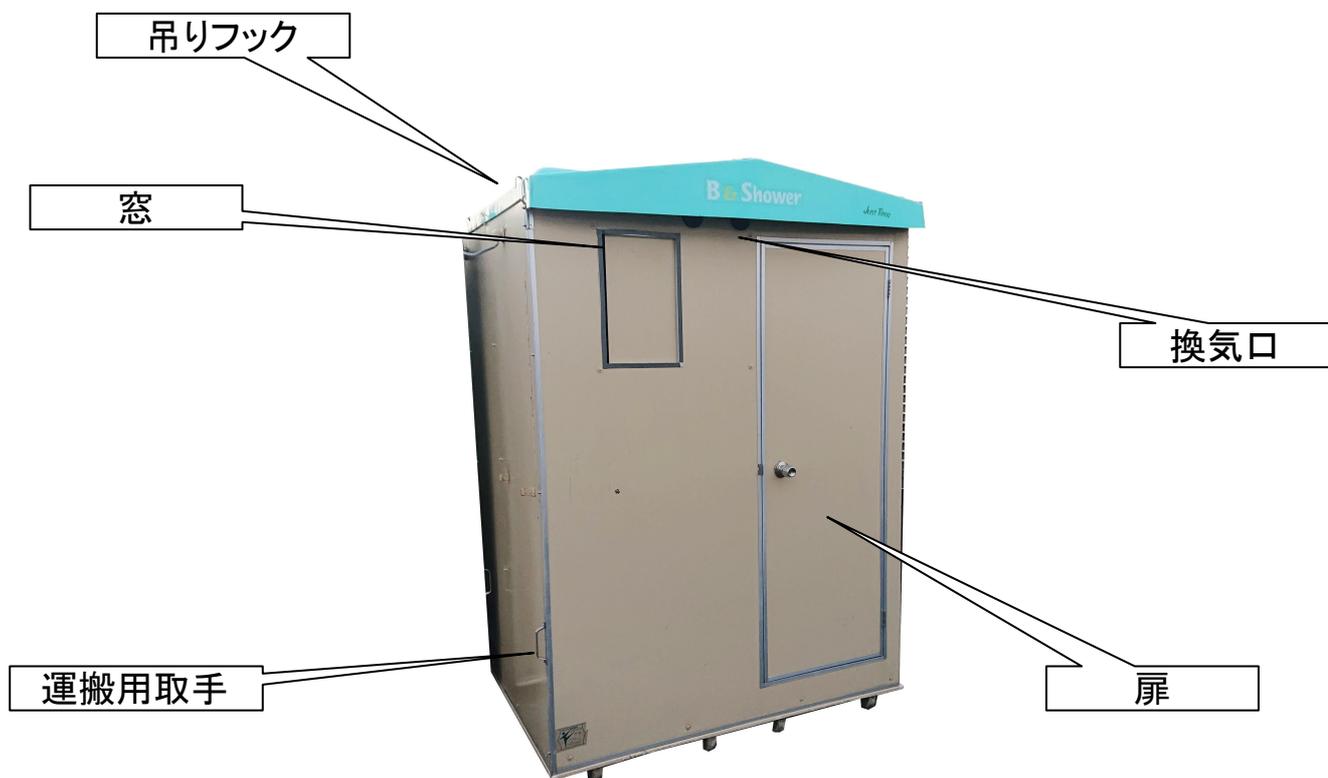

■各部名称

専用脱衣場付きでゆったりバスタイム！

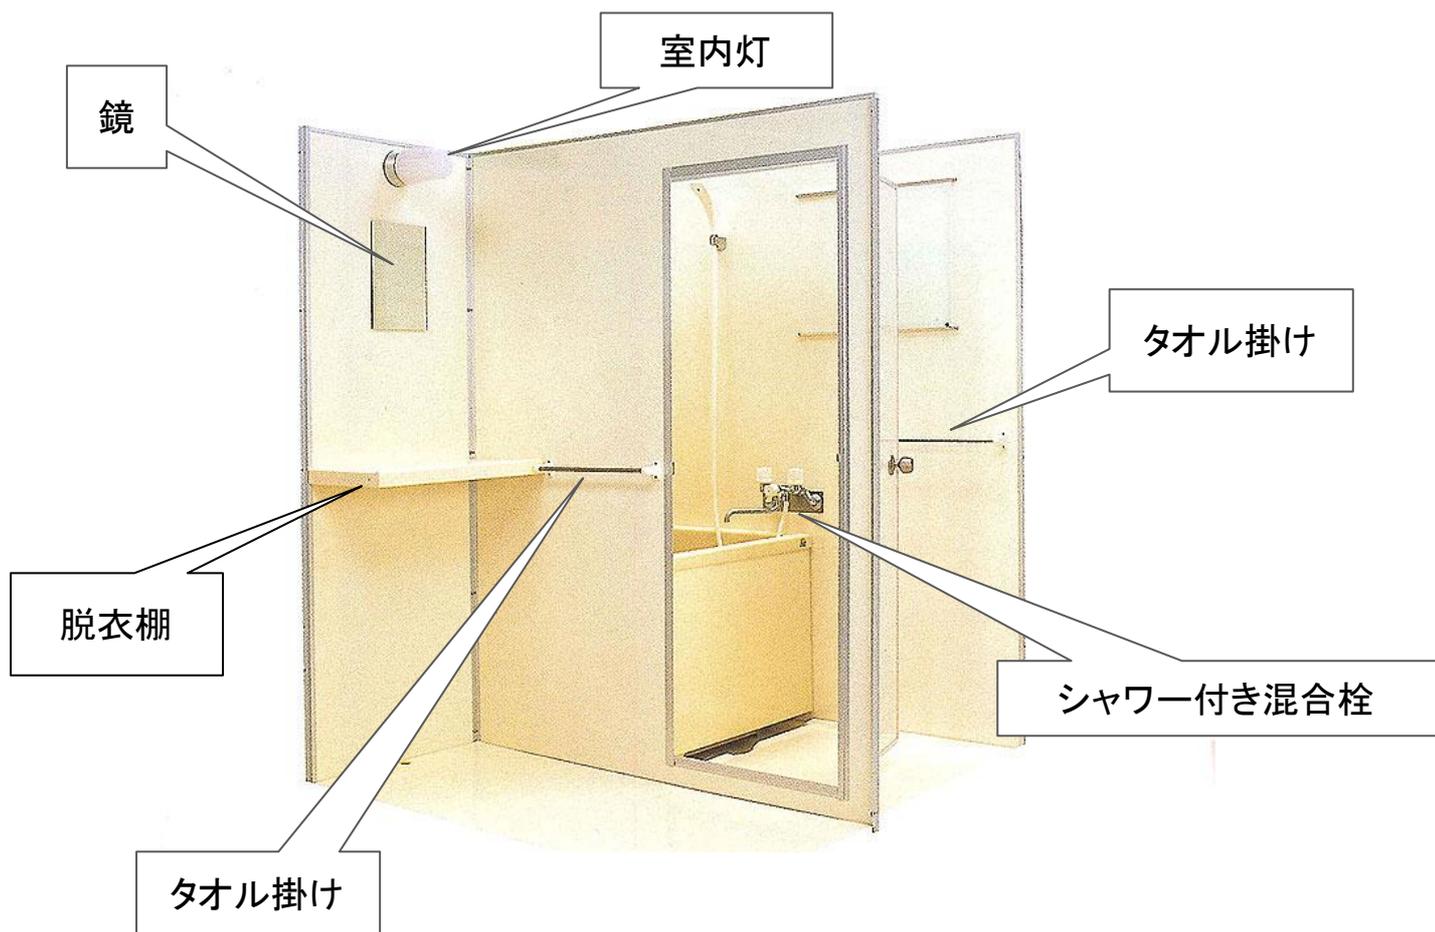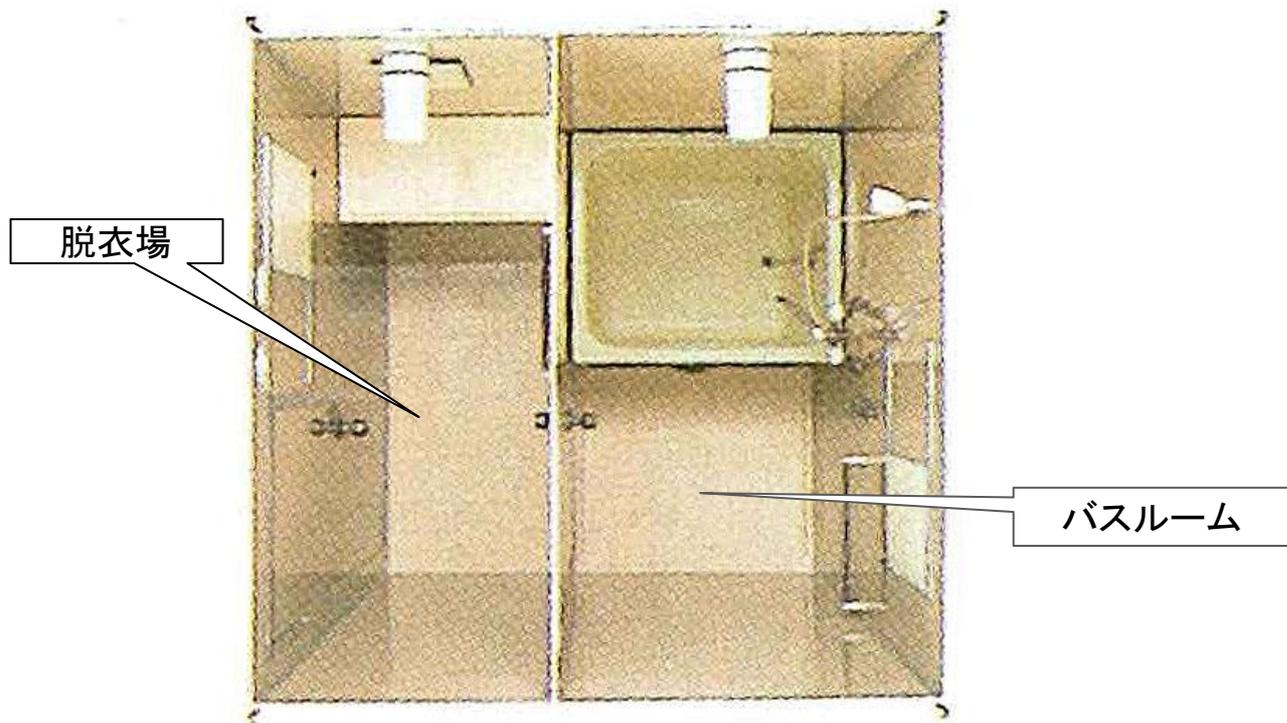

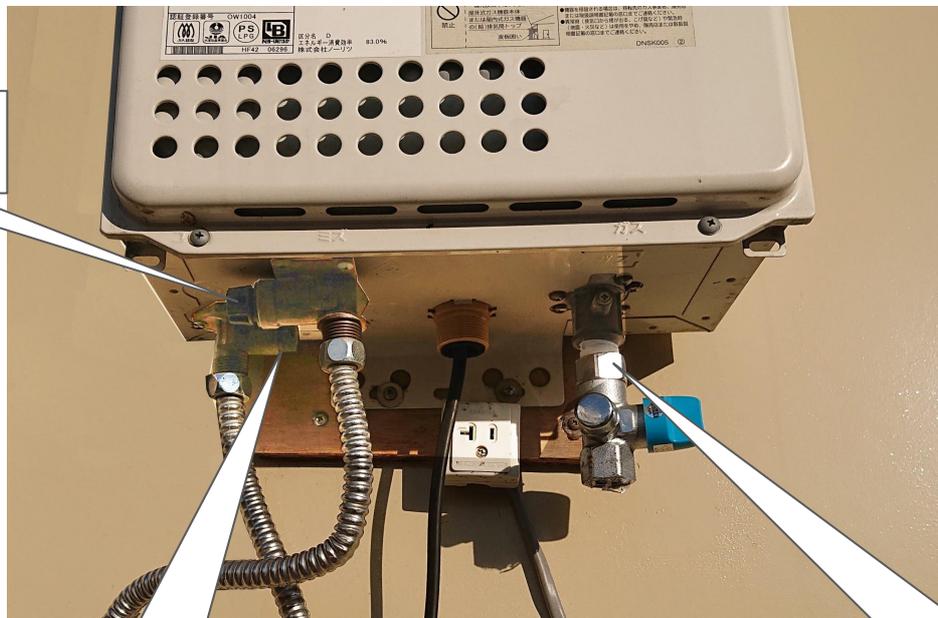

給水水抜栓

給湯水抜栓

ガス接続口

運搬時の注意

・運搬時輸送状況によっては下左の写真のように浴槽がずれる場合があります。浴槽がずれると赤丸の部分がつっかえて中扉が開かなくなりますので輸送時は下右の写真のように中扉を開けて輸送して下さい。



施工上の注意

- ・ユニットバスは、危険が予想される場所(火気等)の近くに設置しないで下さい。
- ・ユニットバスを保管する場合は、台風等気象条件の悪いときは、防護策を取るようして下さい。
- ・設置する際は、平らな場所に備え付けて下さい。
- ・ユニットバスを据え付ける時は、必ず本体側面の取手を番線などで強く地面に固定して下さい。

設置には給排水、電気、ガス工事が必要です。

- ・冬期に使用する場合は水道配管に凍結防止処置を施してください。
- ・使用ガスはLPガスになります。
- ・ガス配管工事は必ず最寄りのLPガス事業所に依頼して下さい。
- ・電球を交換する際は電源を切った上で適合電球(100v/40w)を取り換えて下さい。
- ・照明器具の清掃はぬるま湯または、石鹼水を浸した布をよく絞ってからふいて下さい。

シンナー・ベンジンなどの揮発性の薬品で拭きますと変色、変質などの原因になりますのでご注意ください。

- ・照明器具に直接殺虫剤を掛けないようにして下さい。
- ・排水配管については本体底部の排水口からVUまたはVP50の塩ビパイプで接続して排水溝まで配管して下さい。
- ・給湯器の上方30cm以内・左右15cm以内・前方60cm以内に燃えやすいものを設置しないようにして下さい。
- ・アース工事をして下さい。

■凍結が予想される場合

冬期に気温が氷点下以下になる場合は、給湯器や混合栓が凍結の為、破損してしまう可能性があります。

給湯器には凍結防止ヒーターが搭載されていますが、冷え込みが厳しい場合は凍結防止対策を施して下さい。

給湯器の水抜きが可能な場合は出来る限り **水抜き**をお願いします。

水抜きの方法は別ページで確認して下さい。

◆水抜きが出来ない場合

水抜きが出来ない場合は、混合栓のお湯側蛇口を少し開けごく少量の水を出し続けて下さい。(1分間に約400ml程度・流れる水の幅が約4mm程度)

凍結防止ヒーターが作動しなくなるので電源プラグは抜かないで下さい。


※凍結しまった場合に給湯配管や混合栓等にお湯をかけて解凍することは絶対にしないで下さい。破損の原因になります。

自然に解凍するまでお待ち下さい。


水抜き方法の手順

1. ガスの元栓を閉めて下さい。
2. 給水元栓を閉めて下さい。
3. 電源プラグを抜いて下さい。
4. 混合栓を(シャワーを含む)全て開けて下さい。
5. 給水水抜き栓を開けて水を抜いてください。
(7ページに記載しております。)
6. 給湯水抜き栓を開けて水を抜いてください。
(8ページに記載しております。)

5.給水水抜栓からの水抜き方法

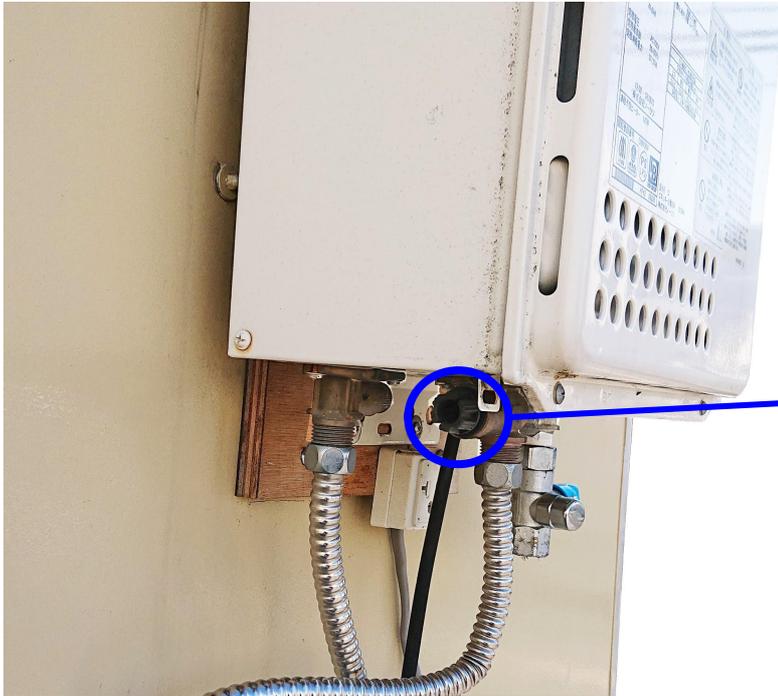

給水水抜栓
黒いツマミ

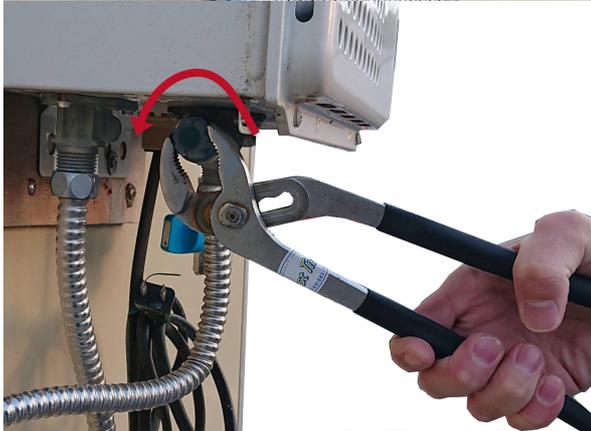

給水元栓を閉めたことを確認して下さい。
プライヤー等で給水水抜栓を緩めて下さい




手で緩めれるようになったら、給水水抜栓を外して下さい。
水が出てきますので注意して下さい。




中の水が出なくなるまで水を抜いて下さい。
水が出なくなったら水抜栓を逆の手順で元に戻して下さい。

6.給湯水抜栓からの水抜き方法

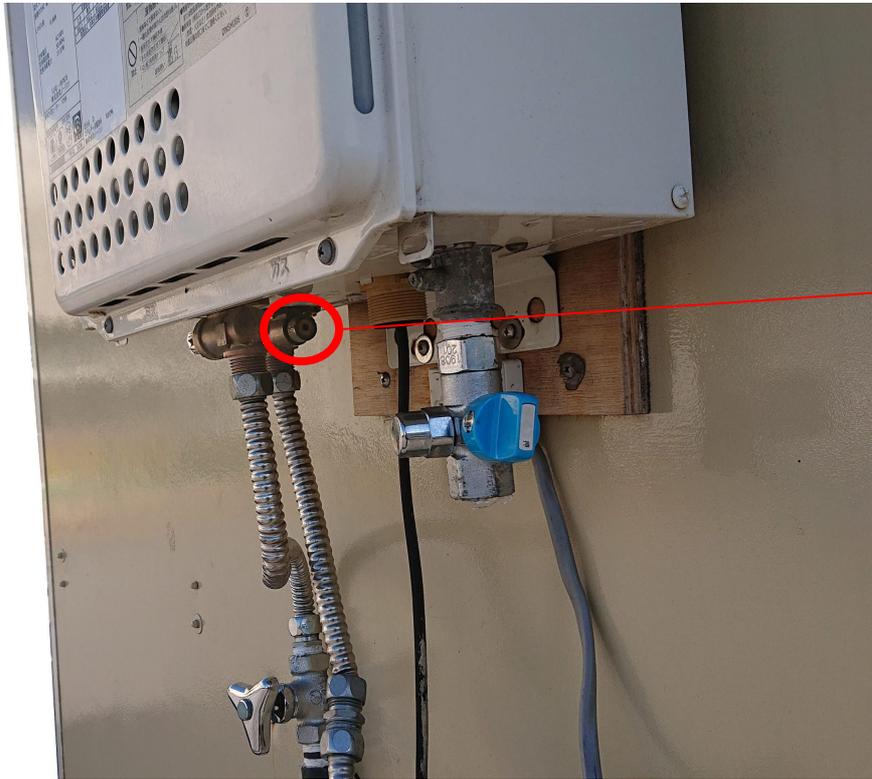

給湯水抜栓


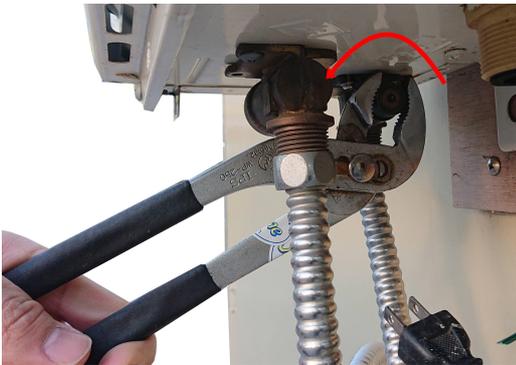


給湯水抜き後に給水栓の奥にある給湯栓をプライヤー等で緩めて下さい。



給湯栓を外して水が出なくなるまで水を抜いて下さい。
水が出なくなったら水抜栓を逆の手順で元に戻して下さい。

◆寸法図

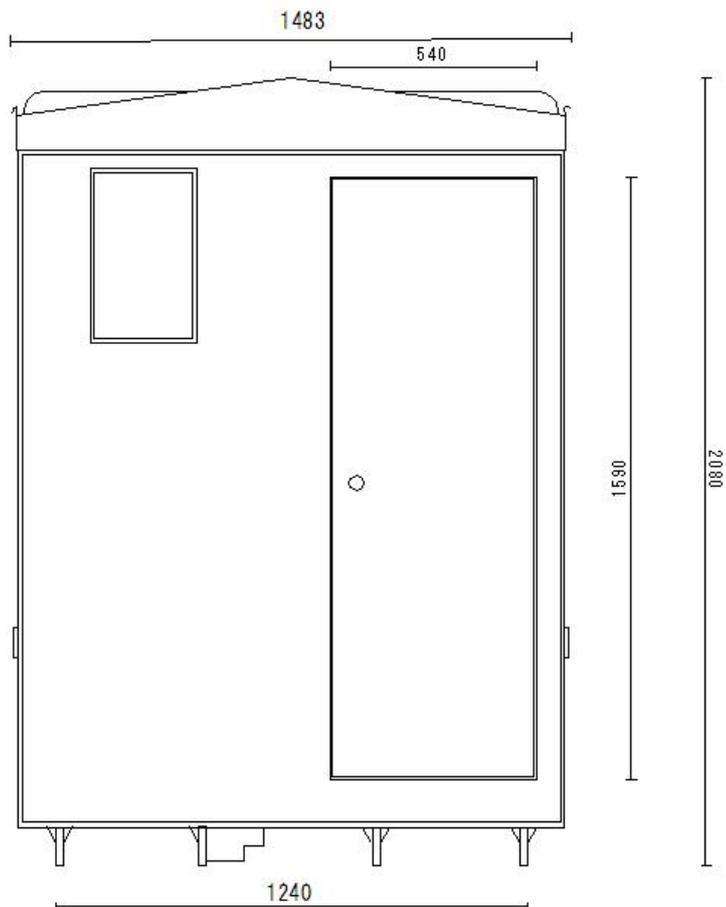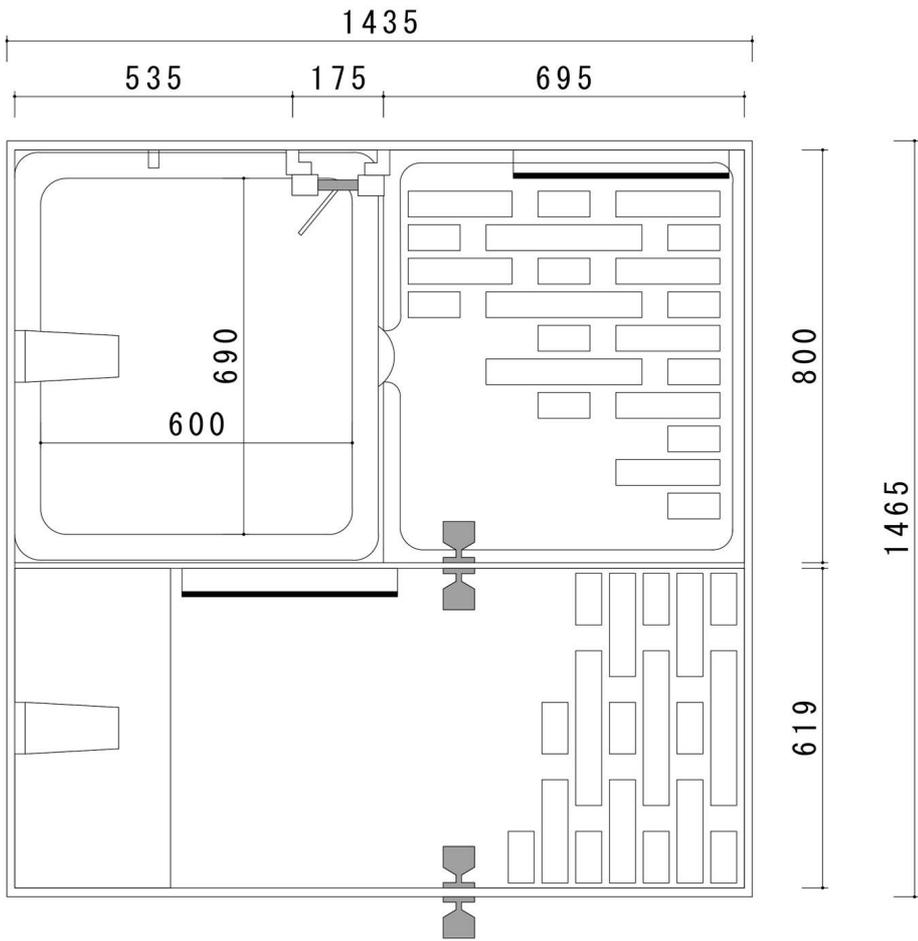

■商品スペック

ユニットバス		給湯器	
メーカー	ハマネツ	メーカー	ノーリツ
型番	FS2-25RB	型番	GQ-2037WS
本体	FRPサンドイッチパネル、粹アルミニウム	点火方式	放電点火式
屋根	FRP	給湯方式	先止め式
窓	FRP×2か所	使用水圧 (MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)
浴槽	ヤマハMS-21A	作動水圧 (kPa)	10(0.1kgf/cm ²)
鏡	ガラス	最低作動流量 (L/分)	3.5
タオル掛け	ステンレス×2	外形寸法 (mm)	高さ520×幅350×奥行170
照明	LED電球40W相当 口金E26	消費電力 (50/60Hz)〈W〉	37/37 凍結予防ヒーター125
シャワー受金具	クロムメッキ	湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式
脱衣棚	FRP	安全装置	立消え安全装置 空だき安全装置 停電時安全装置 過熱防止装置 過電流防止装置 凍結予防装置 過圧防止安全装置 ファン回転検出装置 沸騰防止装置 漏電安全装置
排水トラップ	ABS樹脂 管径直径50		
水栓	混合水栓シャワー付		
吊り金具	クロメートメッキ×4個		
運搬用取手	ステンレス×4個		

Just Time

レンタルでもっと楽しく、もっと便利に

TEL 088-883-3131

〒781-8122 高知県高知市高須新町2丁目1-31
営業時間/9時-19時 年中無休(年末年始は除く)